


Standard løsning for bolighus og lignende.

B-1: Nyanlegg/forsterking av kabelstikkledning fra luftnett – 1 stk anlegg.

EB Netts anlegg er "heltrukket". Stikkledning med kortslutningsvern(KV) i stolpe.

Eiers anlegg er "stiplet". Inntakskabel/ overbelastningsvern(OV)

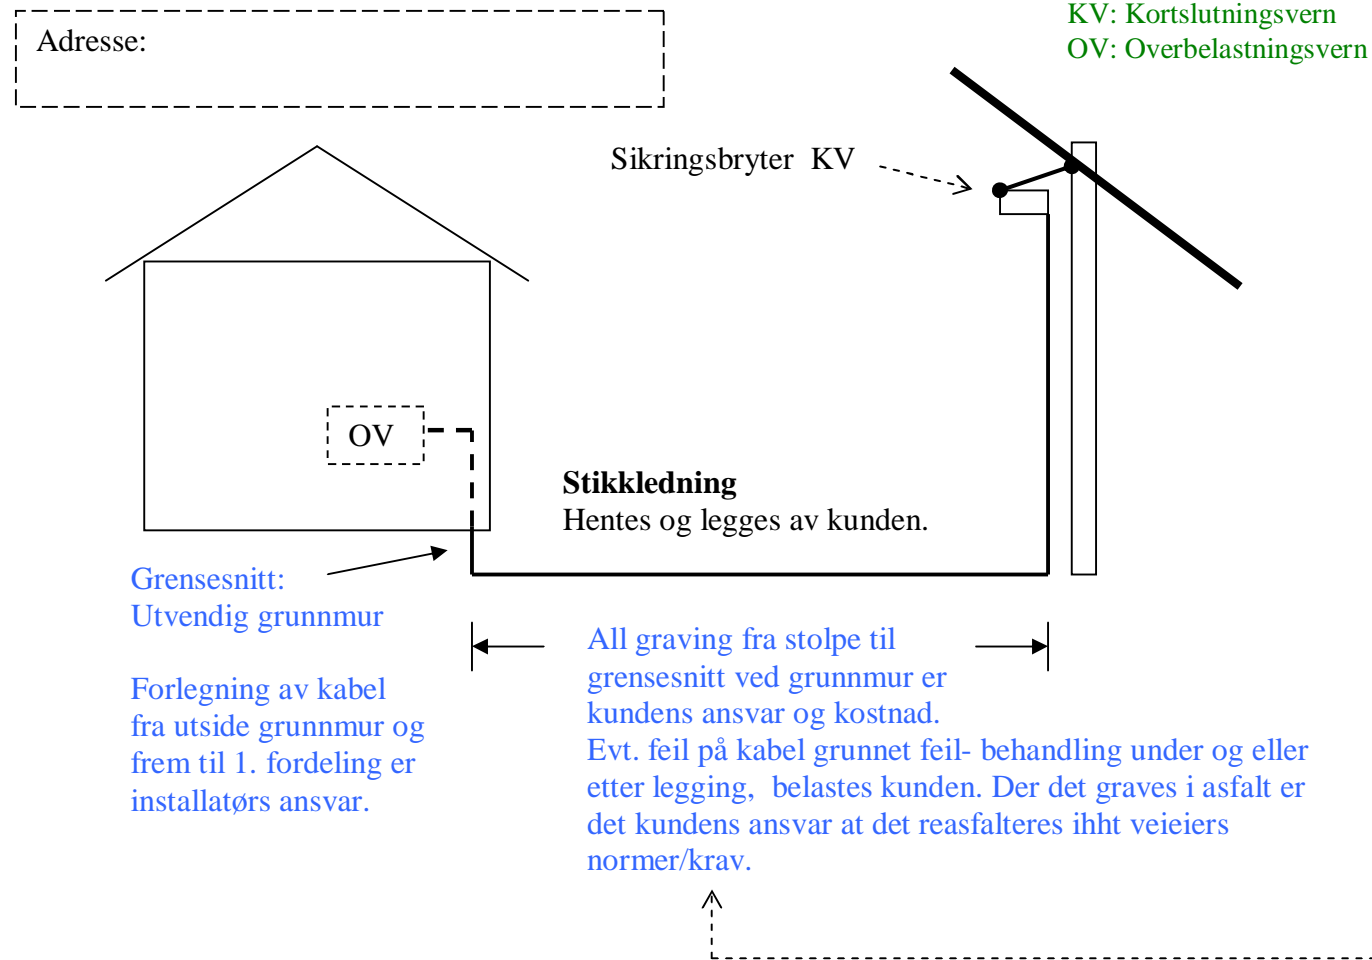

Standard grøft

Gjenfyllingssone

Det benyttes stedlig masse uten store steiner. Kabelbeskyttelse brukes i veigrunn og tettbebygd strøk. Det skal anvendes kabelmarkering hvis kabeldekkbord ikke brukes.

Ledningssone

Det benyttes steinfri masse/sand. Under kabelen opparbeides det et fundament med dybde 10 cm. Når det er steinmasse under kabelgrøft skal det brukes fiberduk. Total overdekning over kabel skal være 40cm.

