

Standard løsning for bolighus og lignende.


D-1: Forsterking av stikkledning hvor det står "sløyfekasse" på husvegg ved fortau.

EB Netts anlegg er "heltrukket". Kabelfordelingsskap med kortslutningsvern(KV) / tilførsel.

Eiers anlegg er "stiplet". Inntakskabel/ overbelastningsvern(OV)

Adresse:

KV: Kortslutningsvern
OV: Overbelastningsvern

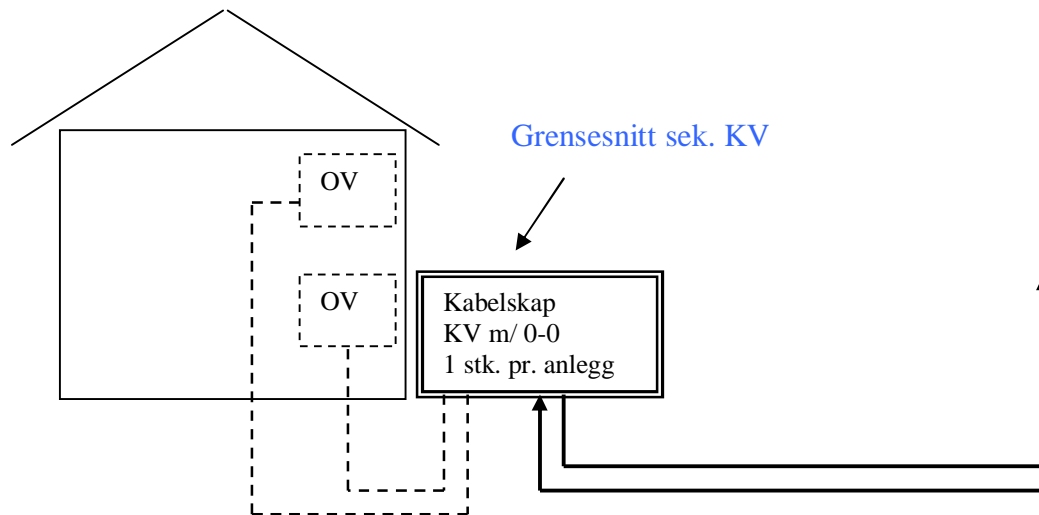

All graving ved grunnmur for inntaksskap er kundens ansvar og kostnad.
Minimum mål på utgraving til inntaksskap er 60x60x60 cm, samt grave frem kabler ved skapet i en lengde på min. 1m. Evt. feil på kabel grunnet feil- behandling under og eller etter legging, belastes kunden. Der det graves i asfalt er det kundens ansvar at det reasfalteres ihht veieiers normer/krav.